

Telepítési útmutató

MasterTube piros/sárga szerelőkészlet-40 m

40 m MASTERTUBE befecskendező tömlő, szerelési anyaggal együtt

cikkszám: 030052



Termék megjelenítése



Telepítési útmutató:



The product is supplied on a 100 m reel.

Bind the hose with filament tape and use a suitably sharp tool to cut the hose to the required length.

Injection circuits must not exceed 8 m in length.



After the hose has been cut to length, screw the respective connecting pieces fully into the hose (as far as they will go) - the image shows our fastening packers.



Place the hose centrally in the construction joint, within the reinforcement.

The surface of the construction joint must be clean, level and free of burrs, defects and loose particles of dirt.



The hose can be fastened in place with metal clips for nailing (manual or nail gun).


The distance between the fastening clips must not exceed 15 cm.



Alternatively, the hose can be fastened in place with plastic clips, either set in the fresh concrete or subsequently hammered into an 8 mm drill hole.

The distance between the fastening clips must not exceed 15 cm.

The hose must be in continuous contact with the concrete and must not be allowed to float.

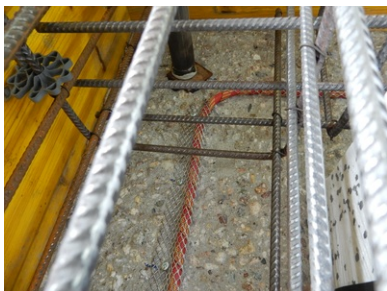

Fixing on joints with category "rough"

On construction joints with a rough surface, fastening with a fastening grid is necessary to ensure full-surface support on the construction joint. The fixing grid is placed over the hose and fixed alternately (to the left and right of the hose) with nail plugs every 15 cm maximum.



Successive injection hose sections must overlap by at least 20 cm in order to ensure continuous injection of the joint.



All changes in direction must be implemented with a sufficiently wide bending radius in order not to damage the hose/restrict the overall injection flow.

The minimum radius is 5 cm.

The injection and ventilation ends can be kept in storage boxes, or alternatively the hose end can be attached to the formwork itself using fastening packers. The storage boxes or fastening packers must be arranged so they are easily accessible in the event of subsequent injection procedures (take high floor structures into consideration). Once the concrete has cured, the resin can be injected via the fastening packers or the injection end pieces.

Status: 23.03.2022

Tartozékok

MC-Injekt 2300 Top -1 liter

Poliuretán gyanta
tömlőinjekcióhoz és
repedésinjekcióhoz ...

Alap

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi méret és információ az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit tükrözi. Az általunk laboratóriumi körülmények között meghatározott értékektől való eltérések az általunk nem befolyásolható környezeti és működési feltételek miatt lehetségesek. A jelen adatlapon szereplő adatok csak az általunk szállított termékre vonatkoznak. A termékadatok csak a németországi specifikációknak felelnek meg. Az esetleges országspecifikus eltéréseket itt nem vesszük figyelembe.

A jog megjelölése

A műszaki információk a jelenlegi ismereteinket tükrözik MasterTube piros/sárga szerelőkészlet-40 m. Csak a felhasználók tájékoztatására szolgál. Mivel nem ismerjük a tervezett alkalmazásokat és feldolgozási feltételeket, a felhasználó felelőssége, hogy gondosan ellenőrizze, hogy a termék alkalmas-e a tervezett célokra. A beépítési helyszínen található különböző összetevők és az ottani munkakörülmények miatt a MASTERTEC semmilyen garanciát nem tud vállalni a munka eredményére. Bármilyen jogviszonyból eredő követelés csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén ismerhető el, függetlenül az itt tett kijelentésektől vagy a szóban adott tanácsoktól. Ebben az esetben a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a MASTERTEC-nek írásban minden olyan információt időben átadott, amely a szerelési helyzet helyes megítéléséhez szükséges volt. A szükséges termékleírások vagy további fejlesztések függvényében. A MASTERTEC ezen információk közlésével nem kívánja harmadik fél jogait megsérteni. Minden esetben a legfrissebb adatlap az irányadó. A vonatkozó értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

A korábbi adatlapok már nem érvényesek

Nyomtatási dátum 03.07.2024